


TW

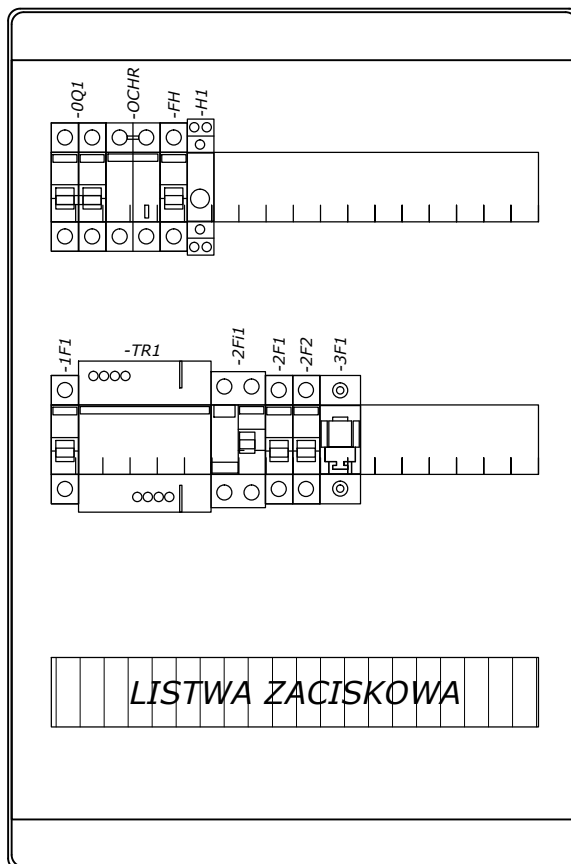

- Klasa izolacji ☐
- IP 65
- In=63A
- Natynkowa
- 3x18mod

<div>  <div> BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH "AUDYTOR" s.c. L.Nowak, J.Nowak ul. Przemysłowa 23, 35-105 RZESZÓW </div> </div>				
INWESTOR:	UNIwersytet RZESZOWSKI UL. REJTANA 16C, 35-959 RZESZÓW			
OBIEKT:	REMONT WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. W BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 11 i 13 W RZESZOWIE			
LOKALIZACJA:	35-068 RZESZÓW, UL. GRUNWALDZKA 11 i 13 DZIAŁKA NR: 802/1 - OBRĘB NR 207			
BRANŻA: IE	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Robert Bęben	PDK/0191/POOE/06	04.2016	
NAZWA RYSUNKU:		STADIUM	SKALA	NR RYSUNKU
TABLICA ELEKTRYCZNA WĘZŁA CIEPLNEGO TW. WIDOK ZABUDOWY.		PROJEKT BUDOWLANY	-	E-04