


- - zwody poziome lub pionowe, drut FeZn Ø8
- - łączenia - spawane lub skręcane
- ⊙/h - maszt

Uwaga:
 Instalacje odgromową wykonać adekwatnie do istniejącej instalacji na obiekcie.
 Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne FeZn Ø8 mm na uchwytych dystansowych.
 Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się maszty odgromowe.
 Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

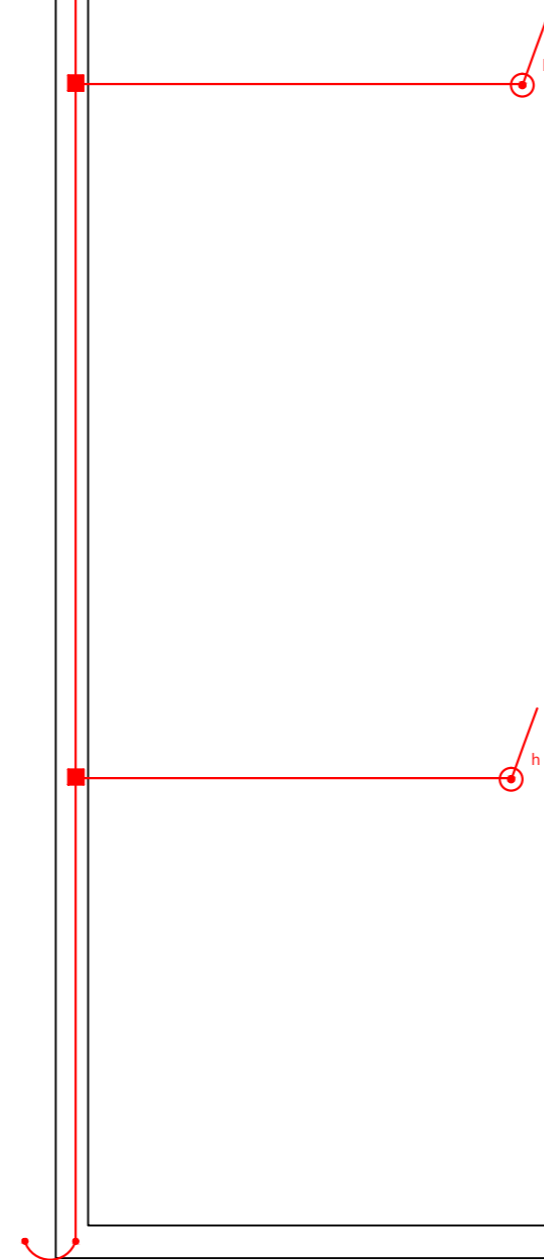

BUDYNEK D1