
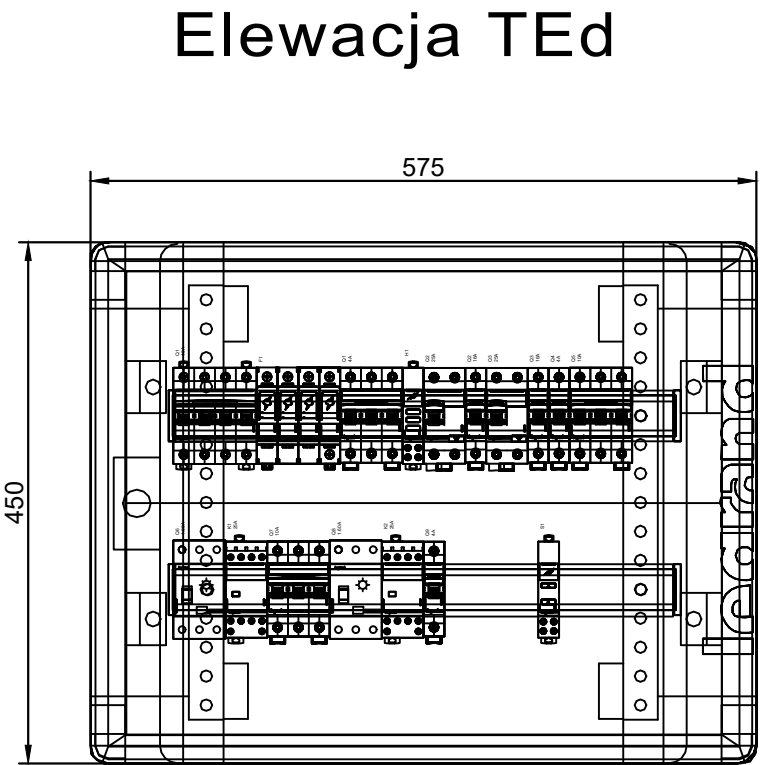


Schemat TEd pom. 232

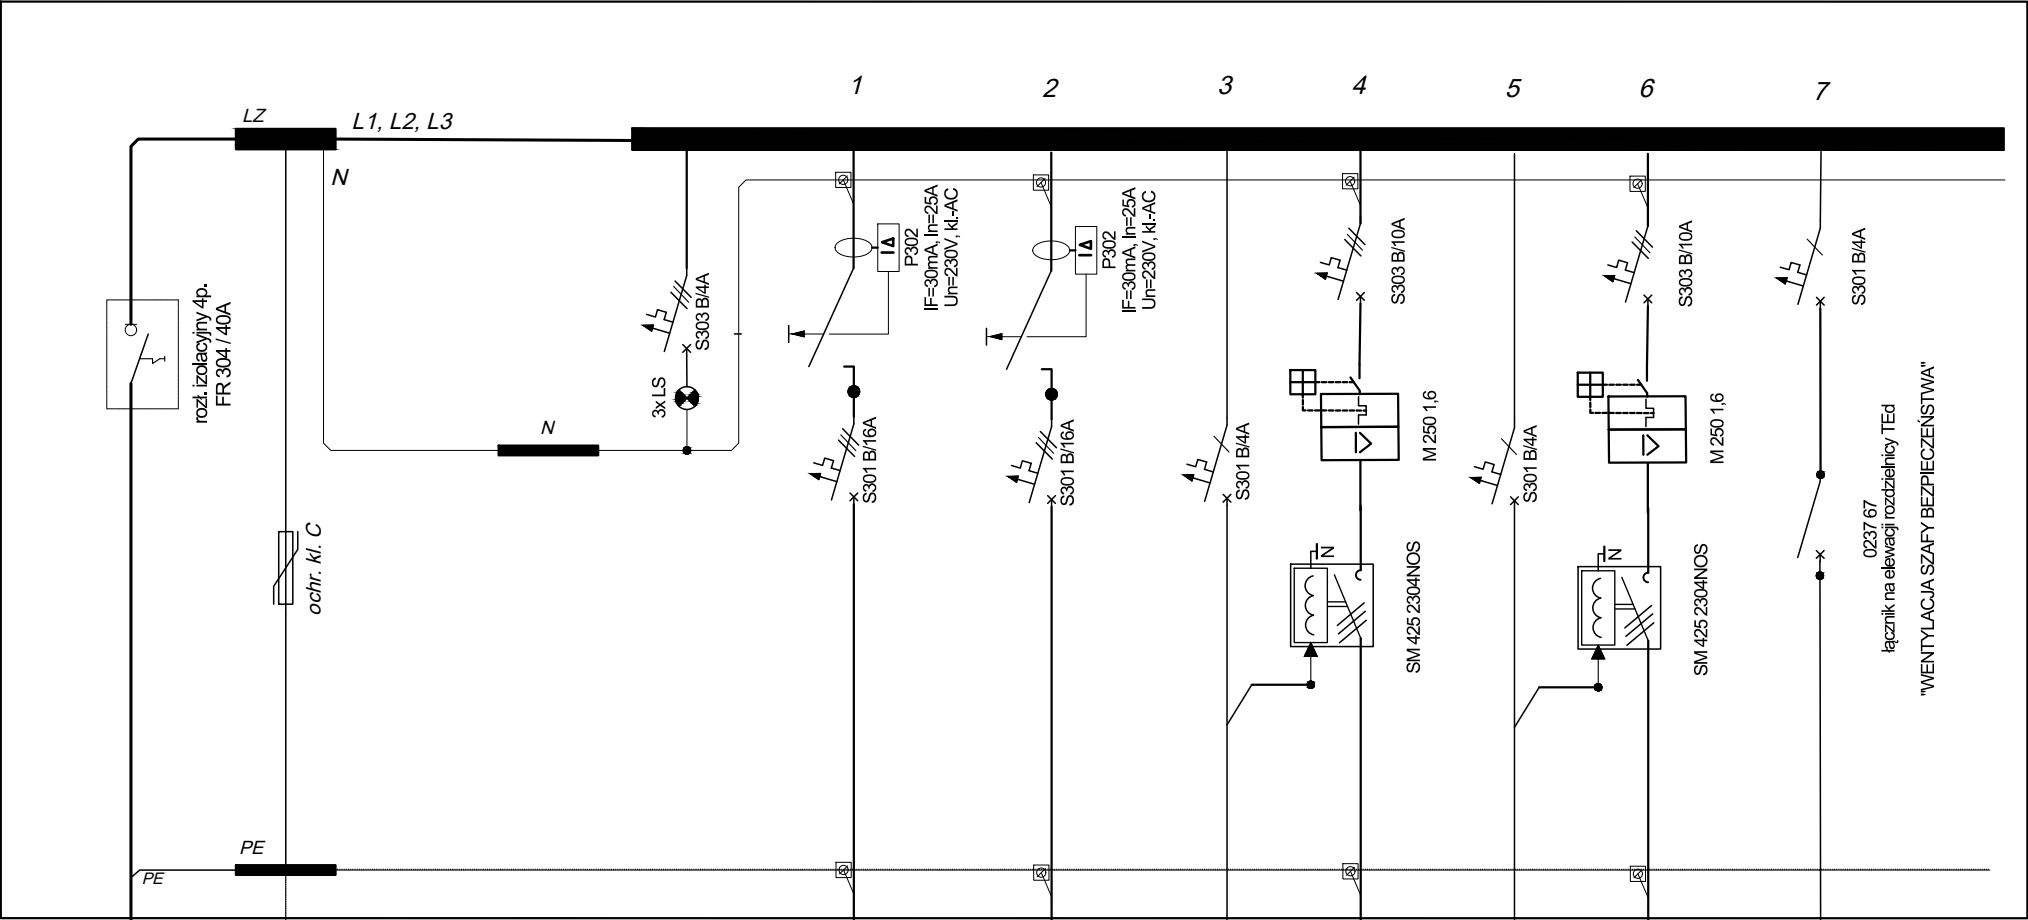

proj. WLZ
YDY 5x6,0mm²
od II SZ L, L=35m

YDY2o - 3x2,5 mm² e3
dygestorium 1 puszka G1

YDY - 3x2,5 mm² e2
dygestorium 2 puszka G2

YDY - 2x1,5 mm²
dygestorium 1 wyjście ster. wentylatora

YDY2o - 5x2,5 mm² e4
wentylator W1 dach budynku

YDY - 2x1,5 mm²
dygestorium 2 wyjście ster. wentylatora

YDY2o - 5x2,5 mm² e4
wentylator W2 dach budynku

YDY - 3x1,5 mm² e5
wentylator W3
"SZAFY BEZPIECZEŃSTWA"

FIRMA USŁUGOWA EWA WIERZYŃSKA			
	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej BOŁDAK	PDK/0026/POOE/16	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bogdan MICAŁ	31/96	
PROJEKT:		ADRES:	
Doprowadzenie niezbędnych instalacji pod montaż dwóch urządzeń (dygestoria) i szafy bezpieczeństwa na materiały łatwopalne w bud. przy ul. Warzywnej w Rzeszowie		Rzeszów ul. Warzywna	
INWESTOR:		Rzeszów ul. Rejtana 16 C	
Uniwersytet Rzeszowski			
SKALA:	TYTUŁ RYS. :	FAZA:	DATA
	Schemat zasilania, rozdzielnica TEd	P.W.	09-2020 r.
		BRANŻA	NR
		E-3	